

Bauort: Dormettinger Str. 23, 72359 Dotternhausen  
Bauherr: Holcim Süddeutschland GmbH  
Bauvorhaben: Wasserabsenkung Anglersee  
Beurteilung Löschwasserkonzeption  
Bauverzeichnis-Nr.: -

- Stellungnahme des Kreisbrandmeisters im Rahmen der Beteiligung der Feuerwehr** (Nr. 3.3 VwV Brandschutzprüfung)
- Stellungnahme des Sachverständigen für Brandschutz im Rahmen der Begutachtung durch den Bauverständigen** (Nr. 2 VwV Brandschutzprüfung)

Es bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben, sofern die beiliegenden Nebenbestimmungen als Bestandteil in den baurechtlichen Bescheid aufgenommen werden.

Sachbearbeiter:  
Florian Bleile, Sachverständiger für Brandschutz

Telefon:  
07433/92-1334

---

## **ANLAGE**

Amt für Bevölkerungsschutz, Vorbeugender Brandschutz und Zentrale Aufgaben

### **Einstufung des Objekts**

Sonderbau

Der Brandverhütungsschau unterliegende Anlage (VwV Brandverhütungsschau).

### **Fragestellung:**

Der Angelsee (siehe Abbildung) hat ein Volumen von ca. 48.840 m<sup>3</sup> Wasser. Es wird beabsichtigt, den Wasserpegel um ca. 1,5 m (ca. 18.000 m<sup>3</sup>) temporär für Kühlzwecke abzusenken. Das heißt, ein Volumen von ca. 30.000 m<sup>3</sup> würde jederzeit zum Löschen zur Verfügung stehen.

### **Nebenbestimmungen**

1. Die dargestellte temporäre Reduzierung der Löschwassermenge hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Löschwasserkonzeption der Gesamtanlage. Im Zuge einer Absenkung des Wasserspiegels ist die Nutzung der Löschwasserreserve durch die Feuerwehr sicherzustellen. Hierfür sind ausreichende Zufahrten / Zugänge sicherzustellen. Bei der Ausführung der Zufahrten ist die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken und Zufahrten (VwV Feuerwehrflächen) zu beachten.

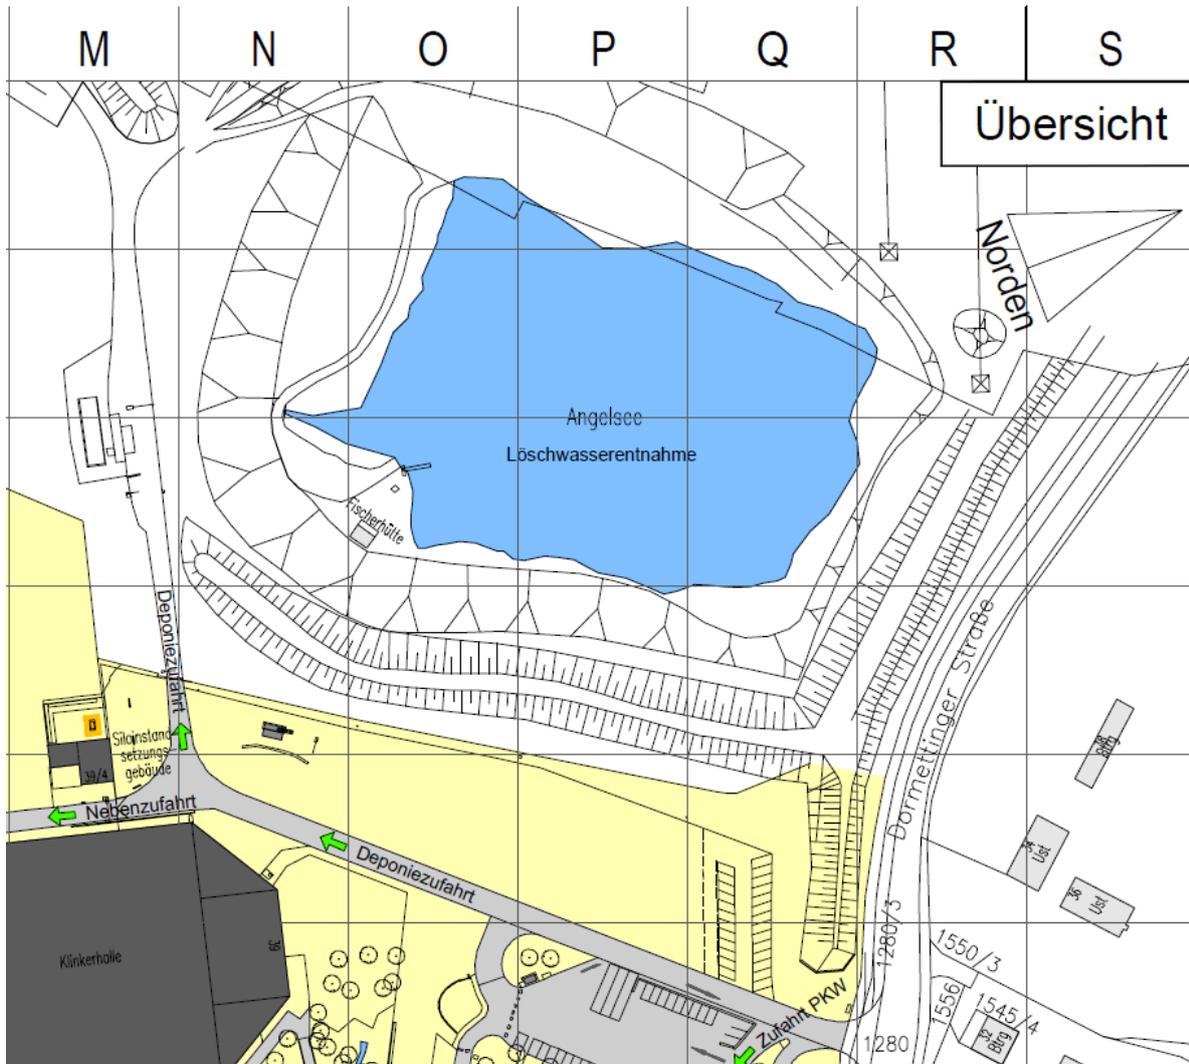


Abbildung: Auszug aus Feuerwehrplan (Angelsee Raster N-R, 1 – 4)